

Was legt die DGUV V3 fest?

Die Prüfung von elektrischen Betriebsmitteln.

Gemäß Betriebssicherheitsverordnung ist der Betreiber verpflichtet eine Gefährdungsbeurteilung zu erstellen und elektrische Betriebsmittel regelmäßig zu prüfen. Dabei wird die korrekte Installation und Funktion der einzelnen Komponenten geprüft.


Was sollte vor einer Prüfung geregelt sein?

Es sollte eine individuelle, kundenspezifische Gefährdungsbeurteilung vorliegen. Diese schafft Klarheit zwischen Prüfer und Betreiber. In solch einer Beurteilung sind Verantwortlichkeiten und Rahmenbedingungen für den Betrieb und die Prüfung festgelegt.

Was legt die DGUV V3 fest?	1
Was sollte vor einer Prüfung geregelt sein?	1
Wie kann man durch eine Gefährdungsbeurteilung Kosten einsparen?	2
Haben Sie weitere Fragen?	3


Wie kann man durch eine Gefährdungsbeurteilung Kosten einsparen?

Man betrachtet nicht nur den Preis des Produktes, sondern die Kosten des gesamten Lebenszyklus. Darunter fällt die Prüfung der Betriebsmittel. Werden mehrere Einzelprodukte als Gesamtsystem betrachtet, kann der Prüfaufwand reduziert und Kosten innerhalb des Lebenszyklus der Produkte eingespart werden.

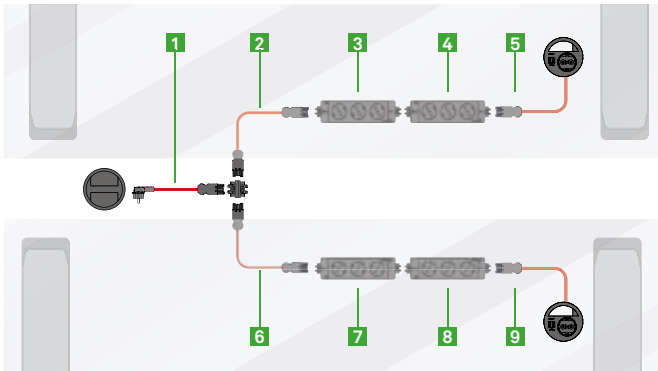

DGUV V3 Prüfung ohne Gefährdungsbeurteilung für jede Komponente einzeln

Alle Komponenten werden einzeln geprüft
Im oben angegebenen Beispiel:
9 Komponenten = 9 Prüfungen

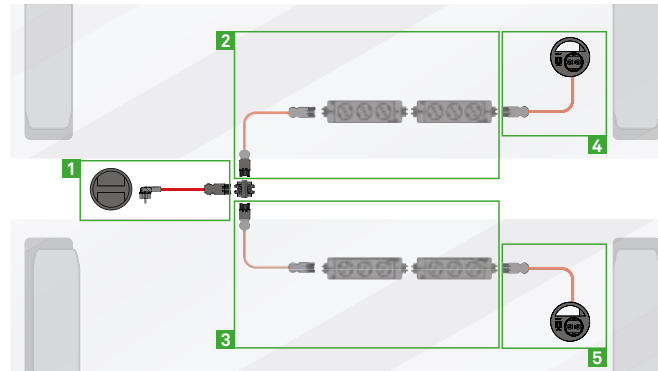

DGUV V3 Prüfung mit Gefährdungsbeurteilung als Gesamtsystem

System- und Sichtprüfung (korrekte Installation)
Im oben angegebenen Beispiel:
5 Prüfungen

Was legt die DGUV V3 fest?	1
Was sollte vor einer Prüfung geregelt sein?	1
Wie kann man durch eine Gefährdungsbeurteilung Kosten einsparen?	2
Haben Sie weitere Fragen?	3

Haben Sie weitere Fragen?

Unser kompetentes Team unterstützt Sie gerne!

[Zum Kontaktformular >](#)

[Ansprechpartner finden >](#)

[Weitere Q&As >](#)

Was legt die DGUV V3 fest?	1
Was sollte vor einer Prüfung geregelt sein?	1
Wie kann man durch eine Gefährdungsbeurteilung Kosten einsparen?	2
Haben Sie weitere Fragen?	3